



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85,
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99
отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району
Управление надзорной деятельности
(наименование органа государственного пожарного надзора)
347350 ст. Романовская, ул. Строительная, 4, тел. 8 (294) 7-03-00 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/ 1 /1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания
населения Ростовской области «Романовский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов», директору Александрову Геннадию Ивановичу
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного
Начальником отделения надзорной деятельности по Волгодонскому району УНД ГУ МЧС России
по Ростовской области майором внутренней службы Цыганковым М.Л. № 14 от 23 января 2018
года

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 01 ”	февраля	20 18	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 21 ”	февраля	20 18	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1
“ 01 ”	марта	20 18	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1

проведена плановая выездная проверка Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания населения Ростовской области «Романовский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (юр. адрес: 347350, Россия, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Ленина, 53,).

Должностные лица, проводившие проверку:
Начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому (с) району Цыганков Михаил Леонидович,
дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому (с) району Матвеев Владимир Иванович
(наименование объекта надзора и его адрес, должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,)

совместно с: представителями юридического лица – Будюк А.В. – заведующий хозяйством,
Пахомов А.А. – юрисконсульт, руководитель – Александров Г.А. Петровец С.Ф. –
электромонтажник ООО ВДПО Волгодонского района.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

БЛАНК ОТЧЕТА ОТЧЕТНОСТИ

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание продуктового склада (Литер Б), пер. Союзный, 39				
1.	Эксплуатируемый в здании огнетушитель ОП-3 не имеет на корпусе порядкового номера.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 475 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской...	30.04.2018	
2.	Огнетушитель ОП-3 б/н эксплуатируется без пломбы, индикатор давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, находится в красном секторе.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 475 ...Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.	30.04.2018	
3.	Знаки пожарной безопасности, примененные в здании не соответствуют требованиям нормативных документов, предъявляемых к ним.	ч.3, ст. 4, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, НПБ 160-97, ГОСТ Р 12.4.026-2001, раздел 5, К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.	30.04.2018	
4.	В кабинете кладовщика, эксплуатируется участок электрической проводки, с поврежденной изоляцией, с видимыми следами тления на стене, с которой данный участок соприкасается.	Правила противопожарного режима в РФ, п.42 Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	30.04.2018	
Здание столовой (Литер А) пер. Союзный, 39				
5.	Подвальное помещение не обеспечено первичными средствами пожаротушения.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.	30.04.2018	

БЛАНК СТРОГОЙ
ОТВЕТНОСТИ

6.	На входной двери в подвальное помещение, в котором производится хранение продуктов питания, упаковочного материала, тары, нет обозначения о категории по взрывопожарной и пожарной опасности данного помещения, а также класса зоны.	Правила противопожарного режима в РФ, п.20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	30.04.2018	
7.	При проверке системы противопожарной защиты в помещениях столовой, установлено, что ручной пожарный извещатель, установленный в районе выхода из здания по направлению к зданию продуктового склада – не исправен, при включении данного извещателя, система пожарной автоматики не срабатывает.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	30.04.2018	
8.	Для отделки стен в обеденном зале столовой, а также потолка в помещении для приготовления пищи применены отделочные материалы с не исследованными показателями пожарной опасности.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ч. 19, ст. 88, таб. 29 Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.	30.09.2019	
9.	Огнетушители с порядковыми номерами №40, 49, не исправны - индикаторы давления вытесняющего газа в корпусах огнетушителей, находятся в красном секторе.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 475 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.	30.04.2018	
Корпус №2 (Литер А), пер. Союзный, 37				
10.	Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки стгораемых конструкций чердачного помещения здания.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта	30.04.2018	

БЛАНК ОТЧЕТА ОТЧЕТНОСТИ

		проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.		
11.	Знаки пожарной безопасности, примененные в здании не соответствуют требованиям нормативных документов, предъявляемых к ним.	ч.3, ст. 4, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, НПБ 160-97, ГОСТ Р 12.4.026-2001, раздел 5, К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.	30.04.2018	
Корпус №1 (Литер А), ул. Ленина, 53				
12.	Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	30.04.2018	
13.	В помещении сестринской электрический светильник, эксплуатируется без защитного плафона, предусмотренного конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	30.04.2018	
14.	Эксплуатируемый в здании огнетушитель ОП-3 не имеет на корпусе порядкового номера.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 475 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской...	30.04.2018	
15.	Огнетушители с порядковыми номерами №10, б/н, не исправны - индикаторы давления вытесняющего газа в корпусах огнетушителей, находятся в красном секторе.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 475 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.	30.04.2018	
Корпус №3 (Литер Б), ул. Ленина, 53				
16.	Огнетушители с порядковыми номерами №20, 17, 21, б/н, б/н, не исправны - индикаторы давления вытесняющего газа	Правила противопожарного режима в РФ, п. 475 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной	30.04.2018	

в корпусах огнетушителей, находящиеся в красном секторе.		контрольной пломбой роторного типа.		
Корпус №4 (Литер Б), ул. Ленина, 53				
17.	Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения здания.	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 21</p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.</p>	30.04.2018	
18.	Огнетушители с порядковыми номерами №28, не исправны – индикаторы давления вытесняющего газа в корпусах огнетушителей, находятся в красном секторе.	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 475</p> <p>Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.</p> <p>Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.</p>	30.04.2018	
19.	Электрический светильник, эксплуатируемый в коридоре здания, эксплуатируется без защитного плафона, предусмотренной конструкцией светильника.	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 42</p> <p>Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	30.04.2018	
20.	Ковровые дорожки, постеленные на путях эвакуации не закреплены к полу.	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п.39</p> <p>Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.</p>	30.04.2018	
21.	Знаки пожарной безопасности, примененные в здании не соответствуют требованиям нормативных документов, предъявляемых к ним.	<p>ч.3, ст. 4, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, НПБ 160-97, ГОСТ Р 12.4.026-2001, раздел 5,</p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона</p>	30.04.2018	
Складские здания (Литер Г2, Г3), ул. Ленина, 53				
22.	Складское здание не доукомплектовано	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 70</p> <p>Руководитель организации обеспечивает объект</p>	30.04.2018	

**БЛАНК ОТЧЕТА
ПО ФОРМЕ № 1**

	первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), в наличии один огнетушитель, при площади здания 85 кв. м.	огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.		
23.	На входных дверях в складские помещения, нет обозначений о категории по взрывопожарной и пожарной опасности данных помещений, а также классов зон.	Правила противопожарного режима в РФ, п.20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	30.04.2018	
24.	Эксплуатируемые в зданиях огнетушители ОП-3 не имеют на корпусах порядковых номеров.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 475 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.	30.04.2018	
25.	Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций помещений складских зданий.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	30.04.2018	
Здания автогаражей (Литер Ж), ул. Ленина, 53				
26.	Боксы автогаражей не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), в наличии один огнетушитель, при площади здания 205 кв. м.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 70 Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.	30.04.2018	
27.	Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 21 Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в	30.04.2018	

		инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.		
Здание котельной (Литер В), ул. Ленина, 53				
28.	Здание не доукомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), в наличии один огнетушитель, при площади здания 85 кв. м.	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 70</p> <p>Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2.</p> <p>Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.</p>	30.04.2018	
29.	На входной двери в здание котельной, нет обозначений о категории по взрывопожарной и пожарной опасности данного помещения, а также класса зоны.	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п.20</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	30.04.2018	
30.	В помещении котельной электрический светильник, эксплуатируется без защитного плафона, предусмотренной конструкцией светильника.	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 42</p> <p>Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	30.04.2018	
Административное здание (Литер А), пер. Союзный, 37				
31.	Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки стораемых конструкций чердачного помещения здания.	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 21</p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.</p>	30.04.2018	
Обучение работников по программам пожарно-технического минимума, проведение противопожарных инструктажей.				
32.	С работниками учреждения, а именно: Александровой О.И., Александровой В.А., Горбатовым Н.В., Коргоном А.Н., Ткачевым А.Н., Тюренковой А.В. не проведены вводные противопожарные инструктажи.	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 3, ч.3, ст. 4, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 11</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения</p>	30.04.2018	

БАНК СТРОИТЕЛЬСТВА
ОТЧЕТНОСТЬ

		<p>порядок проведения инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>		
33.	<p>С 2014 года в организации не проводятся занятия по пожарно-техническому минимуму с работниками без отрыва от производства.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 3, ч.3, ст. 4, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 32</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	30.04.2018	
34.	<p>С членами квалификационной комиссии по проверке знаний в области пожарной безопасности не проведено обучение по пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 3, ч.3, ст. 4, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.32, 43.</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	30.04.2018	
35.	<p>С работниками ответственными за пожарную безопасность в учреждении и проведении противопожарного</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 3, ч.3, ст. 4, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) Об утверждении норм пожарной</p>	30.04.2018	

<p>инструктажа, не проведено обучение по пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства.</p>	<p>безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.32, 43.</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	
<p>36.</p> <p>При проверке знаний требований пожарной безопасности, неудовлетворительные знания показали 60% опрошенных работников, а именно: Поздеева О.А., Бакланова Г.Ю., Ярулина Ю.Н., Гарбуз Т.Г., Гольшева Л.Е., Будюк А.В., Будюк Е.В., Куклина Л.К., Прядко Е.А.,</p>	<p>п. 46 приказа МЧС России №245 от 12.12.2007г., об утверждении <u>Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"</u>.</p> <p>Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:</p> <p>при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);</p> <p>при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с соответствующими изменениями);</p> <p>при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);</p> <p>по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;</p> <p>после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;</p> <p>при перерыве в работе в данной должности более одного года;</p>	<p>30.04.2018</p>

		при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.		
37.	За имеющимися в учреждении мотопомпами распорядительным документом руководителя не закреплены мотористы, прошедшие специальную подготовку для работы на указанной техники.	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 69</p> <p>Руководитель организации за каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на указанной технике</p>	30.04.2018	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения НД и ПР
по Волгодонскому (с) району
УНД и ПР МЧС России по Ростовской области –
Главный государственный инспектор
Волгодонского (с) района
по пожарному надзору
майор внутренней службы
« 01 » _____ 03 _____ 2018 г.



М.Л. Цыганков

Дознаватель отделения НД и ПР
по Волгодонскому (с) району
УНД и ПР МЧС России по Ростовской области –
Государственный инспектор Волгодонского (с) района
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
« ___ » _____ 2018 г.

В.И. Матвеев

Предписание для исполнения получил:

директор с/х предприятия Г.И.
(должность, фамилия, инициалы)

С.И.И.
(подпись)

« 01 » _____ 2018 г.



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85,
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

347350 ст. Романовская, ул. Строительная, 4, тел. 8 (294) 7-03-00 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/ 1 /2
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Ростовской области «Романовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», директору Александрову Геннадию Ивановичу
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного Начальником отделения надзорной деятельности по Волгодонскому району УНД ГУ МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Цыганковым М.Л. № 14 от 23 января 2018 года

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 01 ” февраля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 21 ” февраля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 01 ” марта 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая выездная проверка Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Романовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (юр. адрес: 347350, Россия, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Ленина, 53.).

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому (с) району Цыганков Михаил Леонидович,
дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому (с) району Матвеев Владимир Иванович
(наименование объекта надзора и его адрес, должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,)

совместно с: представителями юридического лица – Будюк А.В. – заведующий хозяйством,
Пахомов А.А. – юрисконсульт, руководитель – Александров Г.А. Петровец С.Ф. –
электромонтажник ООО ВДПО Волгодонского района.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

БЛАНК СТРОГОЙ ОТВЕТНОСТИ

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
1	2	3	4	5
Здание продуктового склада (Литер Б), пер. Союзный, 39				
1.	<p>Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, НПБ 88-2001 п.13.1*, СП 5.13130.2009, п. 14.1</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».</p>	30.05.2019	
Корпус №2 (Литер А), пер. Союзный, 37				
2.	<p>Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, НПБ 88-2001 п.13.1*, СП 5.13130.2009, п. 14.1</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между</p>	30.05.2019	

	<p>контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре.</p>	<p>пределах в момент развития очага пожара и инерционность установки пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».</p>		
3.	<p>На объекте защиты, диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.</p>	<p>ч.2, ст.1, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, НПБ 88-2001, п. 12.55.</p> <p>Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • площадь, как правило, не менее 15 м²; • температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %; • наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9]; • освещенность помещений: • при естественном освещении не менее 100 лк; • от люминесцентных ламп не менее 150 лк; • от ламп накаливания не менее 100 лк; • при аварийном освещении не менее 50 лк; • наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6]; • наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. <p>В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.</p>	30.05.2019	
Корпус №1 (Литер А), ул. Ленина, 53				
4.	<p>Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, НПБ 88-2001 п.13.1*, СП 5.13130.2009, п. 14.1</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.</p>	30.05.2019	

	<p>срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре.</p>	<p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».</p>	
<p>5.</p>	<p>На объекте защиты, диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.</p>	<p>ч.2, ст.1, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, НПБ 88-2001, п. 12.55.</p> <p>Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • площадь, как правило, не менее 15 м²; • температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %; • наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9]; • освещенность помещений: • при естественном освещении не менее 100 лк; • от люминесцентных ламп не менее 150 лк; • от ламп накаливания не менее 100 лк; • при аварийном освещении не менее 50 лк; • наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6]; • наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. <p>В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.</p>	<p>30.05.2019</p>
<p>Корпус №3 (Литер Б), ул. Ленина, 53</p>			
<p>6.</p>	<p>Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, НПБ 88-2001 п.13.1*, СП 5.13130.2009, п. 14.1 Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования</p>	<p>30.05.2019</p>

ЗЛАНК СТРОГОМ

ОБЪЕКТНОМ

	<p>автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал о пожаре.</p>	<p>путей эвакуации после оповещения о пожаре.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».</p>		
7.	<p>На объекте защиты, диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.</p>	<p>ч.2, ст.1, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, НПБ 88-2001, п. 12.55.</p> <p>Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • площадь, как правило, не менее 15 м²; • температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %; • наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9]; • освещенность помещений: • при естественном освещении не менее 100 лк; • от люминесцентных ламп не менее 150 лк; • от ламп накаливания не менее 100 лк; • при аварийном освещении не менее 50 лк; • наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6]; • наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. <p>В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.</p>	30.05.2019	
<p>Корпус №4 (Литер Б), ул. Ленина, 53</p>				
8.	<p>Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, НПБ 88-2001 п.13.1*, СП 5.13130.2009, п. 14.1</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным</p>	30.05.2019	

БЛАНК СТРОИТЕЛЬНОГО СЧЕТА

	<p>срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре.</p>	<p>оборудование объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».</p>		
9.	<p>На объекте защиты, диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.</p>	<p>Ч.2, ст.1, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, НПБ 88-2001, п. 12.55.</p> <p>Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • площадь, как правило, не менее 15 м²; • температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %; • наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9]; • освещенность помещений: • при естественном освещении не менее 100 лк; • от люминесцентных ламп не менее 150 лк; • от ламп накаливания не менее 100 лк; • при аварийном освещении не менее 50 лк; • наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6]; • наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. <p>В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных</p>	30.05.2019	
Складские здания (Литер Г2, Г3), ул. Ленина, 53				
10.	На объекте защиты,	Ч.2, ст.1, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 61 Правил	30.05.2019	

	<p>диспетчерский пункт (место установки контрольных приборов системы пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.</p>	<p>противопожарного режима в РФ, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, НПБ 88-2001, п. 12.55.</p> <p>Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • площадь, как правило, не менее 15 м²; • температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %; • наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9]; • освещенность помещений: • при естественном освещении не менее 100 лк; • от люминесцентных ламп не менее 150 лк; • от ламп накаливания не менее 100 лк; • при аварийном освещении не менее 50 лк; • наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6]; • наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. <p>В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных</p>		
<p>Здания автогаражей (Литер Ж), ул. Ленина, 53</p>				
<p>11.</p>	<p>Боксы автогаражей не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), в наличии один огнетушитель, при площади здания 205 кв. м.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 70</p> <p>Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2.</p> <p>Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.</p>	<p>30.04.2018</p>	
<p>12.</p>	<p>Не произведена проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 21</p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.</p>	<p>30.04.2018</p>	
<p>Административное здание (Литер А), пер. Союзный, 37</p>				
<p>13.</p>	<p>На объекте защиты,</p>	<p>Ч.2, ст.1, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 61 Правил</p>	<p>30.05.2019</p>	

	<p>диспетчерский пункт (место установки приемно-контрольных приборов пожарной автоматики) не обеспечен аварийным освещением.</p>	<p>противопожарного режима в РФ, п. 13.14.12 СП 5.13130.2009, НПБ 88-2001, п. 12.55.</p> <p>Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • площадь, как правило, не менее 15 м²; • температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %; • наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9]; • освещенность помещений: • при естественном освещении не менее 100 лк; • от люминесцентных ламп не менее 150 лк; • от ламп накаливания не менее 100 лк; • при аварийном освещении не менее 50 лк; • наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6]; • наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. <p>В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных</p>		
<p>14.</p>	<p>Не произведена перенастройка системы автоматической пожарной сигнализации на срабатывание от двух пожарных извещателей, данная система автоматической пожарной сигнализации настроена на срабатывание от одного пожарного извещателя. В части выполнения требуемых функций по контролю соединительных линий при обрыве, автоматическая установка пожарной сигнализации, смонтированная на объекте - не работоспособна, а именно при извлечении корпусов из розеток пожарных извещателей сигнал о не исправности, приемно-контрольный прибор не формирует, а формирует сигнал, о пожаре.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, НПБ 88-2001 п.13.1*, СП 5.13130.2009, п. 14.1</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации.</p> <p>Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».</p>	<p>30.05.2019</p>	

БЛАНК СТРОГОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения НД и ПР
по Волгодонскому (с) району
УНД и ПР МЧС России по Ростовской области –
Главный государственный инспектор
Волгодонского (с) района
по пожарному надзору
майор внутренней службы
« 01 » 03 2018 г.

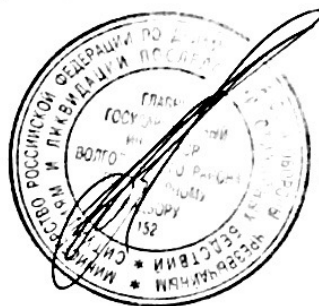

М.Л. Цыганков

Дознаватель отделения НД и ПР
по Волгодонскому (с) району
УНД и ПР МЧС России по Ростовской области –
Государственный инспектор Волгодонского (с) района
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
« _ » _____ 2018 г.

В.И. Матвеев

Предписание для исполнения получил:

Директор АИИИПР В.И.
(должность, фамилия, инициалы)

В.И. Матвеев
(подпись)

« 01 » , протс 2018 г.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85,

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

347350 ст. Романовская, ул. Строительная, 4, тел. 8 (294) 7-03-00 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/ 1 /3

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Ростовской области «Романовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», директору Александрову Геннадию Ивановичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного Начальником отделения надзорной деятельности по Волгодонскому району УНД ГУ МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Цыганковым М.Л. № 14 от 23 января 2018 года

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 01 ” февраля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 21 ” февраля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 01 ” марта 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая выездная проверка **Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Романовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»** (юр. адрес: 347350, Россия, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Ленина, 53.).

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому (с) району Цыганков Михаил Леонидович, дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому (с) району Матвеев Владимир Иванович

(наименование объекта надзора и его адрес, должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.)

совместно с: представителями юридического лица – Будюк А.В. – заведующий хозяйством, Пахомов А.А. – юрисконсульт, руководитель – Александров Г.А. Петровец С.Ф. – электромонтажник ООО ВДПО Волгодонского района.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание продуктового склада (Литер Б), пер. Союзный, 39				
1.	Для отделки стен в обеденном зале столовой, а также потолка в помещении для приготовления пищи применены отделочные материалы с не исследованными показателями пожарной опасности.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ч. 19, ст. 88, таб. 29 Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами.	30.09.2019	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения НД и ПР
по Волгодонскому (с) району
УНД и ПР МЧС России по Ростовской области –
Главный государственный инспектор
Волгодонского (с) района
по пожарному надзору
майор внутренней службы
« 9 » 03 2018 г.

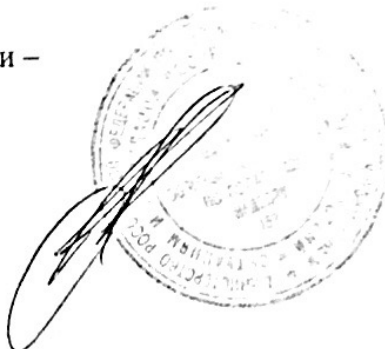

М.Л. Цыганков

Дознаватель отделения НД и ПР
по Волгодонскому (с) району
УНД и ПР МЧС России по Ростовской области –
Государственный инспектор Волгодонского (с) района
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
« ___ » _____ 2018 г.

В.И. Матвеев

Предписание для исполнения получил:

Директор Смирнов Г.И.
(должность, фамилия, инициалы)

Смирнов Г.И.
(подпись)

« 01 » марта 2018 г.

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России по Ростовской области)

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85,

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

отделение надзорной деятельности по Волгодонскому (с) району

Управление надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

347350 ст. Романовская, ул. Стронтельная, 4, тел. 8 (294) 7-03-00 E-mail: 49gpn rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 14/ 1 /4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Ростовской области «Романовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», директору Александрову Геннадию Ивановичу
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного Начальником отделения надзорной деятельности по Волгодонскому району УНД ГУ МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Цыганковым М.Л. № 14 от 23 января 2018 года

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

“ 01 ” февраля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 21 ” февраля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 01 ” марта 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена плановая выездная проверка Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Романовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (юр. адрес: 347350, Россия, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Ленина, 53,).

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому (с) району Цыганков Михаил Леонидович,

дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому (с) району Матвеев Владимир Иванович

(наименование объекта надзора и его адрес, должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,)

совместно с: представителями юридического лица – Будюк А.В. – заведующий хозяйством, Пахомов А.А. – юрисконсульт, руководитель – Александров Г.А. Петровец С.Ф. – электромонтажник РОООО ВДПО Волгодонского района.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

№ Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание котельной (Литер В), ул. Ленина, 53				
1.	Здание котельной не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом.	<p>ч.3, ст. 4, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п. 6.9.25</p> <p>Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.</p>	30.01.2020	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения ПД и ПР
по Волгодонскому (с) району
УИД и ПР МЧС России по Ростовской области –
Главный государственный инспектор
Волгодонского (с) района
по пожарному надзору
майор внутренней службы
« 01 » _____ 03 2018 г.



М.Л. Цыганков

Дознаватель отделения ПД и ПР
по Волгодонскому (с) району
УИД и ПР МЧС России по Ростовской области –
Государственный инспектор Волгодонского (с) района
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
« __ » _____ 2018 г.

В.И. Матвеев

Предписание для исполнения получил:

Директор, Смирнов Г.И.
(должность, фамилия, инициалы)

Смирнов Г.И.
(подпись)

« 1 » _____ 2018 г.